

Portata Kg 630 Persone 8

Fermate max 24
 Corsa max 75 m
 Corsa min 3 m

Conforme a:
 - Direttiva Europea 2014/33/UE
 - DPR 503 del 24-07-1996 per edifici pubblici
 - DM 236 del 14-06-1989 per edifici residenziali e non residenziali, nuovi e pre-esistenti

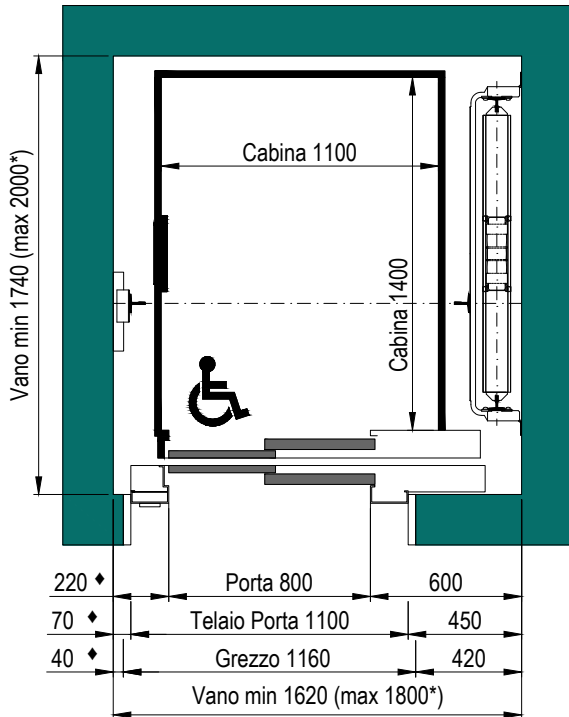
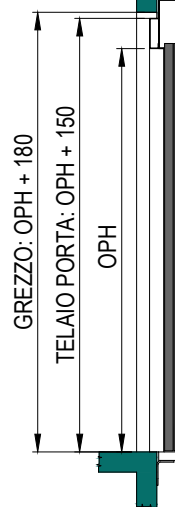
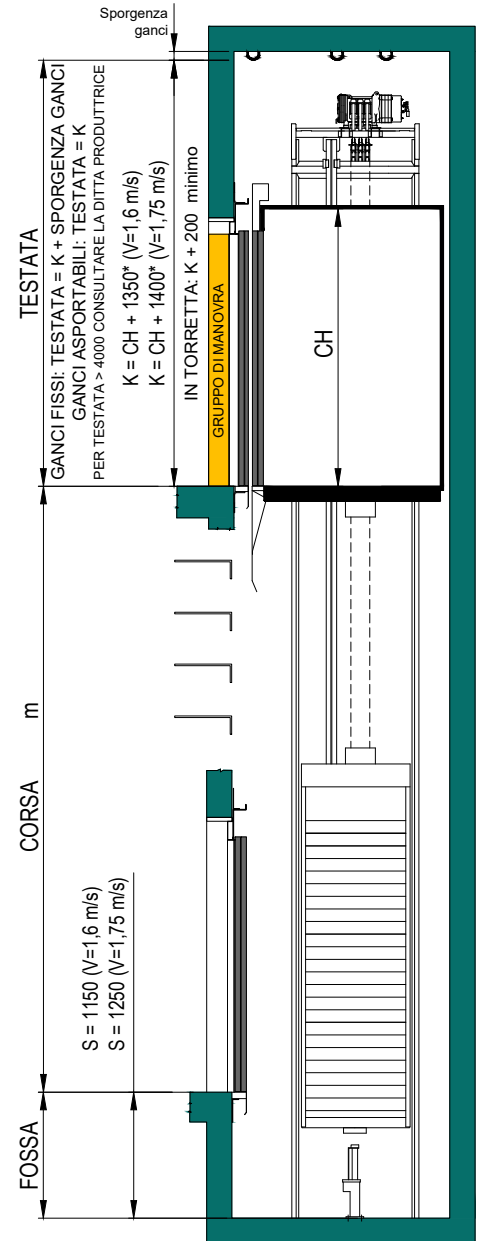
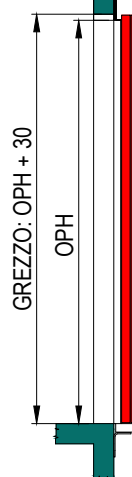
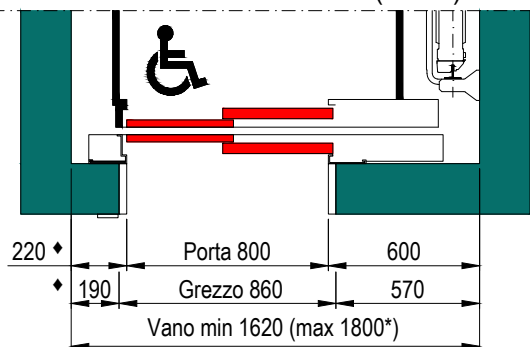
Norme Tecniche di riferimento:
 - EN 81-20

VELOCITA' 1,6 - 1,75 m/s

LEGENDA:
 OP = APERTURA NETTA
 OPH = ALTEZZA APERTURA NETTA
 CH = ALTEZZA CABINA
 K = TESTATA
 S = FOSSA
 R = CORSA

Salvo dove è esplicitamente specificato, tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala). La ditta produttrice si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti.

OPH	2000	2100		
CH	2100	2200	2200	2300

**PIANTA VANO CORSA
 TELAIO PORTE DA 150mm**

**SEZIONE PORTA
 CON TELAIO
 DA 150mm**

SEZIONE VANO CORSA

**SEZIONE PORTE
 SENZA TELAIO
 (E120)**

**PIANTA VANO CORSA
 PORTE SENZA TELAIO (E120)**


Vedi **AVVERTENZE IMPORTANTI** nella sezione **INFORMAZIONI GENERALI** lettera **F**.

TERRAPIENO **

* E' POSSIBILE AUMENTARE LE DIMENSIONI DEL VANO FINO AI VALORI MASSIMI INDICATI. PER VANI CON DIMENSIONI COMPRESSE TRA I VALORI MINIMI E MASSIMI, AUMENTARE TUTTE LE QUOTE INDICATE CON ♦ DELLA DIFFERENZA CON IL VALORE MINIMO. LA DIMENSIONE DELLA TESTATA È GARANTITA PER VANI CON DIMENSIONI COMPRESSE TRA I VALORI MINIMI E MASSIMI. PER VANI CON DIMENSIONI MAGGIORI CONTATTARE LA DITTA PRODUTTRICE.

- MECCANICA A DESTRA, MANO PORTA SINISTRA (come illustrato)
- MECCANICA A SINISTRA, MANO PORTA DESTRA (speculare)

**DISTANZA MASSIMA DI STAFFAGGIO
 DELLE GUIDE DI CABINA E DI CONTRAPPESO**

VANI IN CEMENTO ARMATO E IN MURATURA	3000
VANI IN TORRETTA METALLICA	1500

N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE COMPRESA TRA OPH+710 E 11000.

** IN CASO DI LOCALI TRANSITABILI POSTI SOTTO LA FOSSA CONSULTARE LA DITTA PRODUTTRICE

